



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 22/04/2023

Inspecteur: Jean Francois Steux

Mentor:

Installateur: DEGHEZELLE ELEKTRO COMM.V

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0536 867 977

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19370787

Datum verslag: 02/05/2023

Dit rapport vervangt rapport met rapportnummer 1099091

Plaats van het onderzoek

Straatnaam	Sportstraat
Huisnummer	45
Busnummer	
Postcode	8310
Gemeente	Brugge
Land	België

Eigenaar

Naam	Soete Invest
Straatnaam	Sportstraat
Huisnummer	45
Busnummer	
Postcode	8310
Gemeente	Brugge
Land	België

Installateur

Naam	DEGHEZELLE ELEKTRO COMM.V
BTW nr.	BE 0536 867 977
Telefoonnummer	+32 470 36 84 26
E-mail	info@e-dw.be

Type : PV-installatie en/of thuisbatterij

EAN : 541448820041466542

Teller Nr.: : 1SAG1105271229

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een PV installatie ≤ 10 kVA en/of thuisbatterij volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.4. en 4.2.4.3. en 7.112. en synergrid C10/11.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 25 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 1

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven baren, pennen of geleiders

Ri algemeen: 175,2 MΩ

RE: 13,85 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

ΔI (mA)	In (A)	In - andere (A)	I _t	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	1	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	20		2	2,5
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	OK	Indirecte aanraking	OK
Aansluitingen	OK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	OK	Verlichting / toestellen	OK	Eilandwerking	OK

GROENE METER

Fase	Serie Nr	Meterstand	CE markering	MID markering
------	----------	------------	--------------	---------------

OMVORMER

Aantal: 1	GLV020-11-0002		
Merk: SAJ	Serie: R5 Series	Type: R5-3.6K-S2-15	Aansluitingen: 1-phase
Serienummer: R5X2362J2235E01942	Smax (VA): 3680	I AC - nom (A): 16	Geschik voor batterij opslag: Nee
Curve: C	IN (A): 20	UDC Max > UDC panelen/string: OK	IDC Max > I str1 + I str2 + ...: OK

FOTOVOLTAISCHE ZONNEPANELEN

Aantal	Merk	Type	Piekvermogen per stuk (Wp)	Totaal Piekvermogen (Wp)
8	Ja Solar	390Wp	390	3120

THUISBATTERIJ

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

nota/note 25 De panelen zijn niet/slecht zichtbaar & alsook niet bereikbaar.

nota/note 6 Deze controle omvat enkel de PV-installatie.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 22/4/2048
- ☒ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 7

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jean Francois Steux



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtevreeks of onrechtvreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die conform is:			
Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 22/4/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.






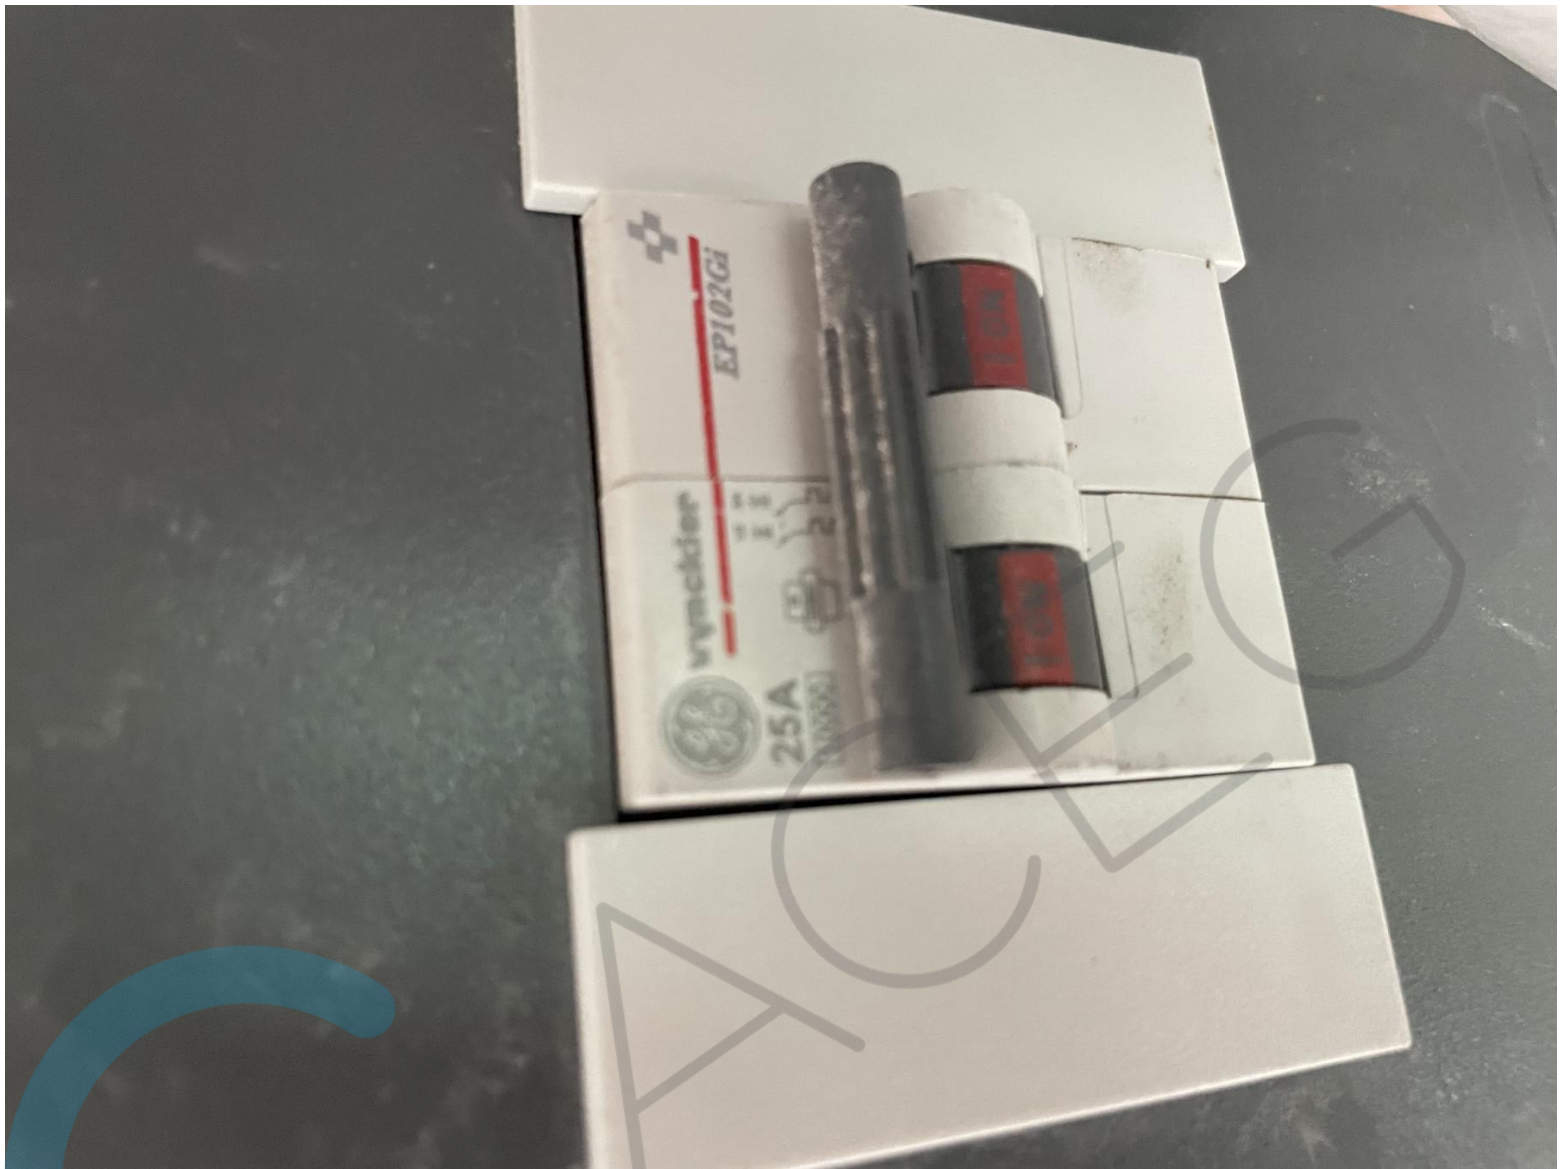










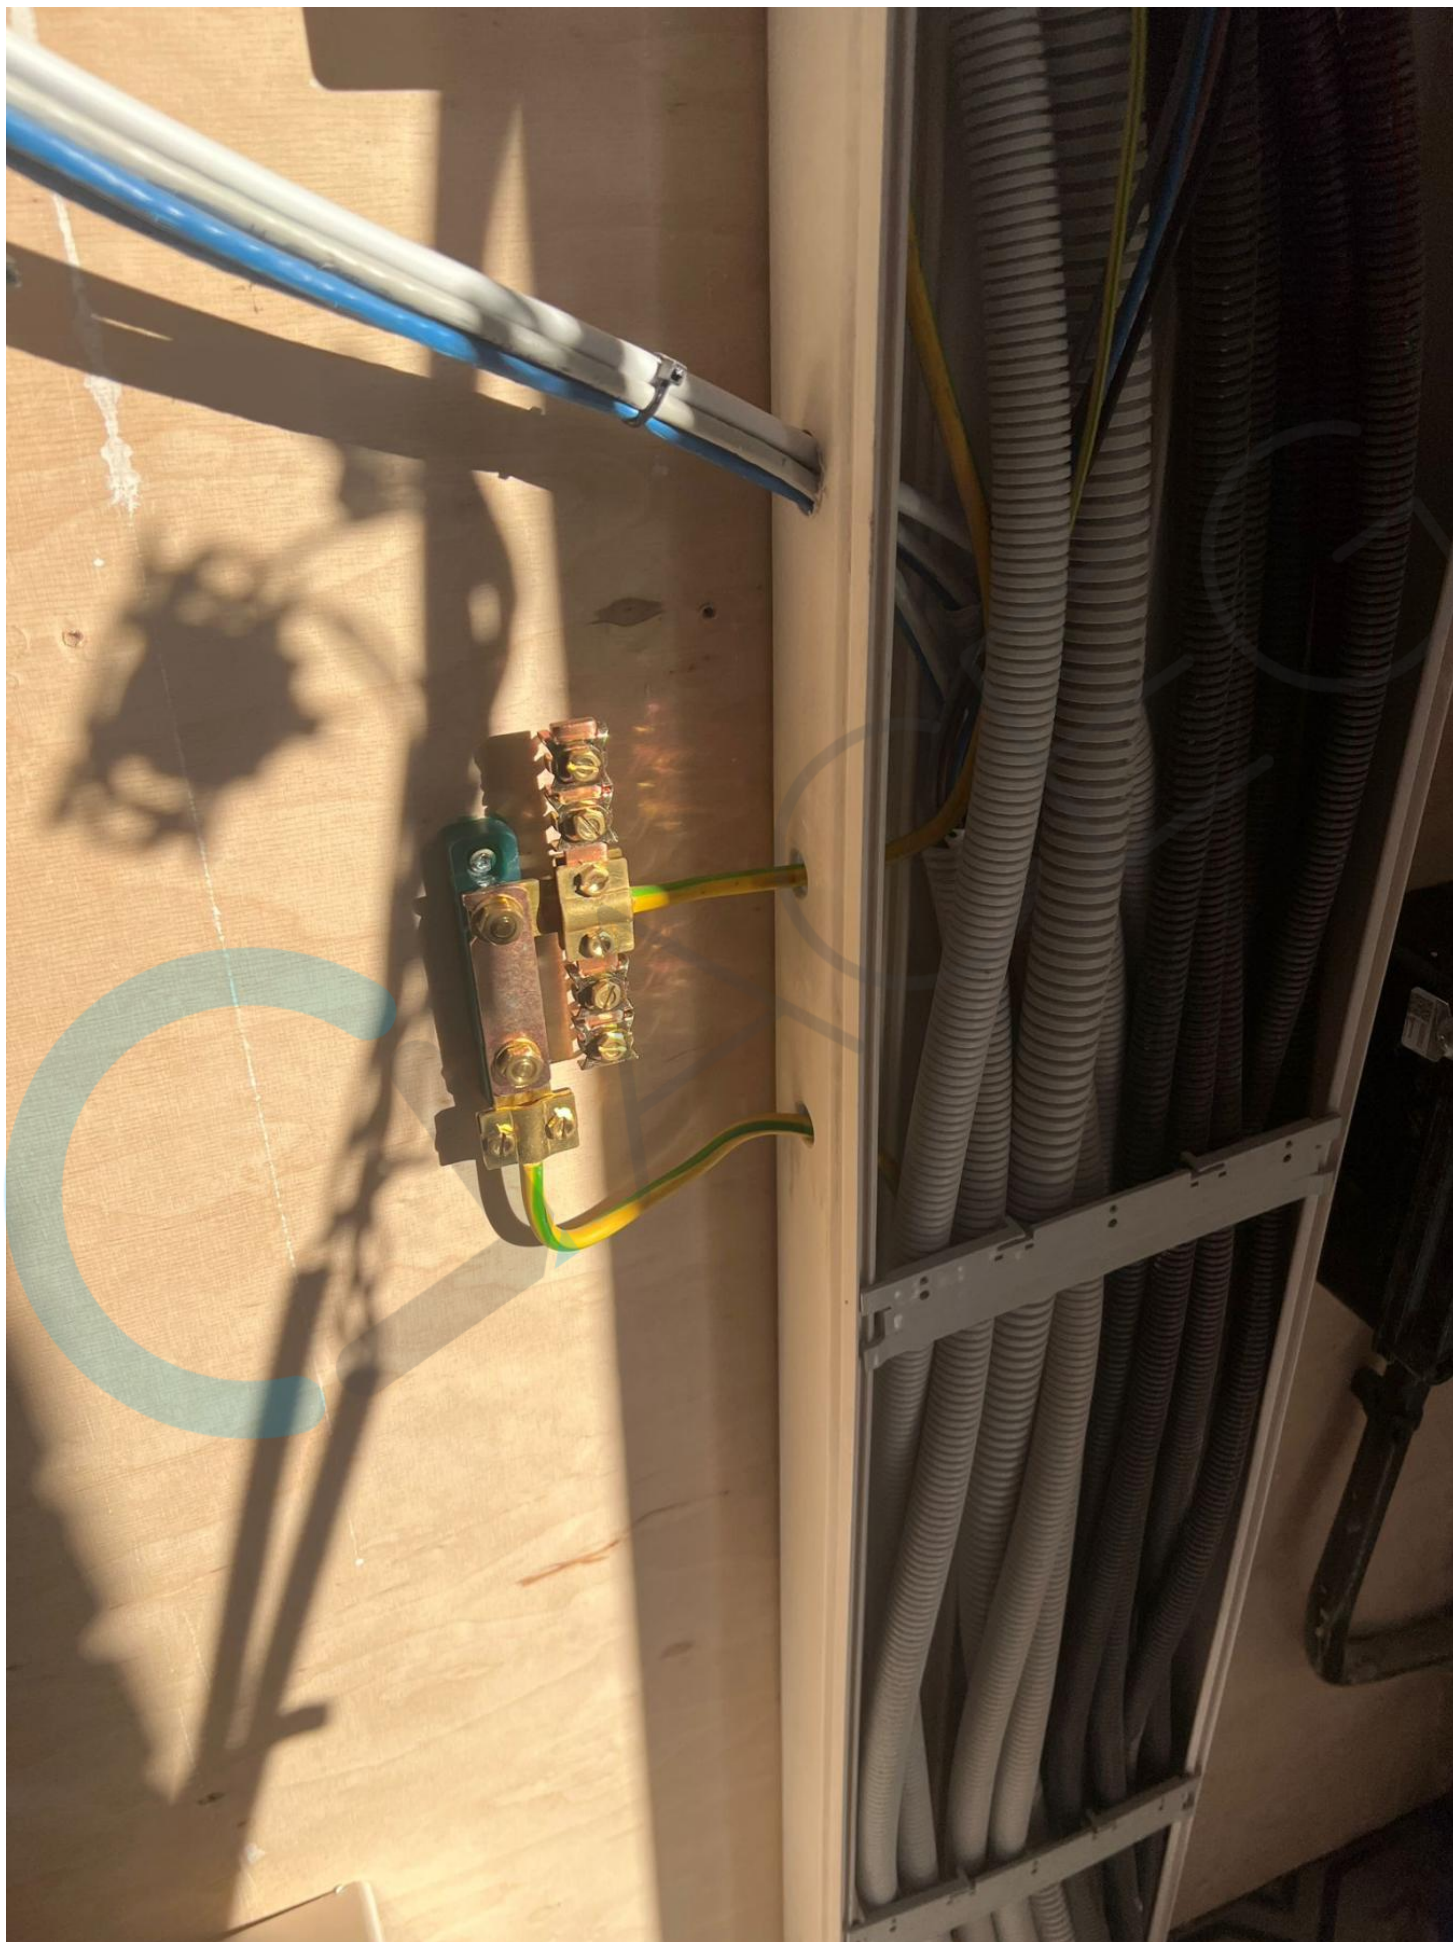

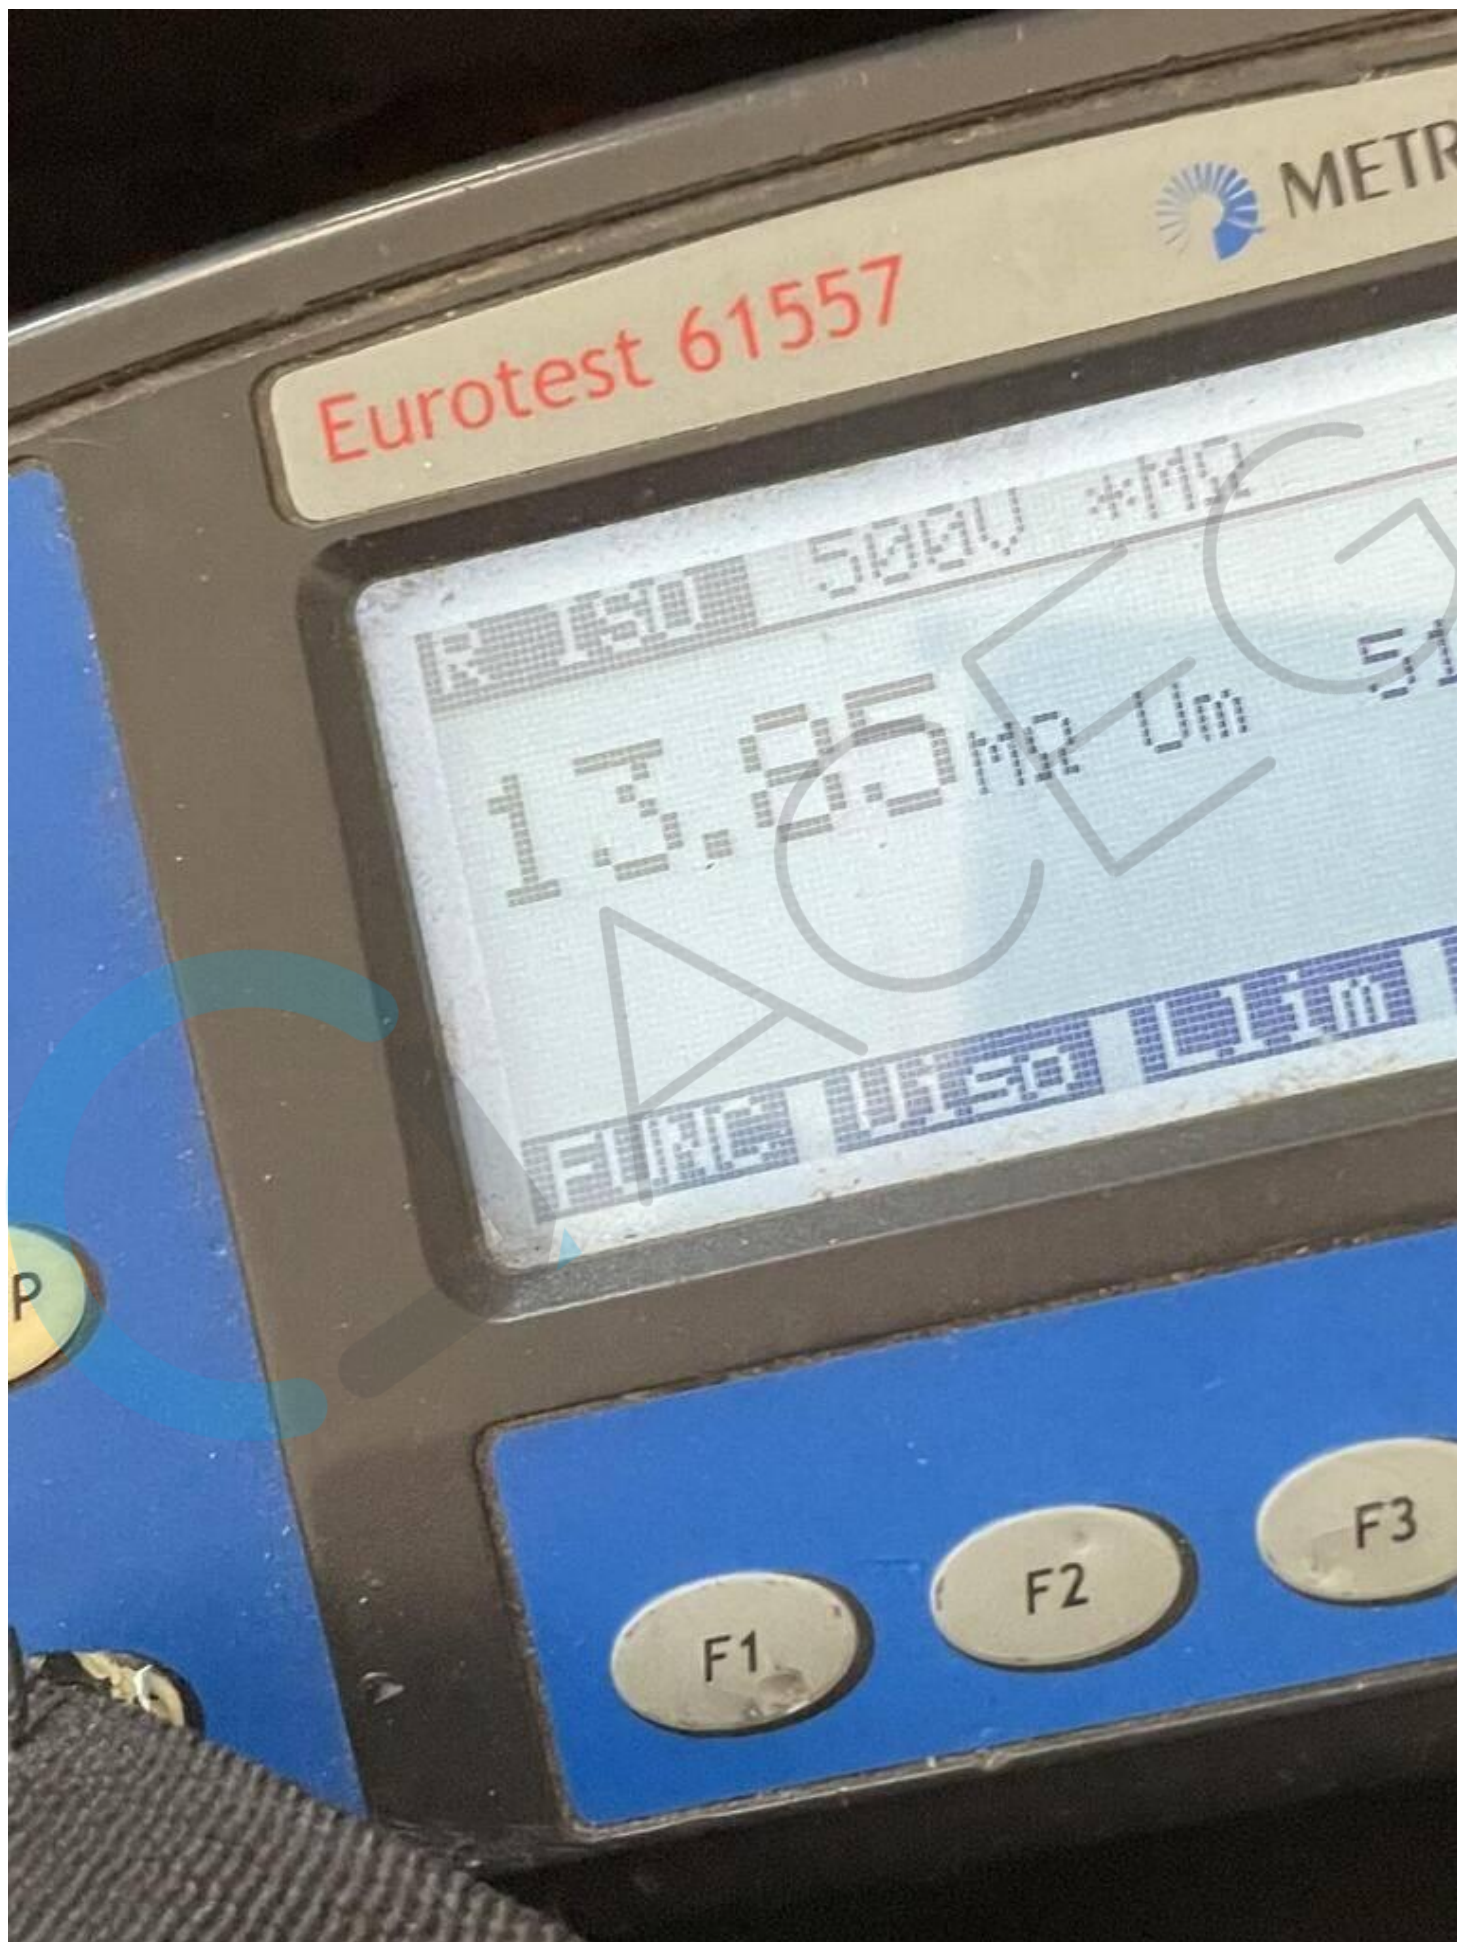

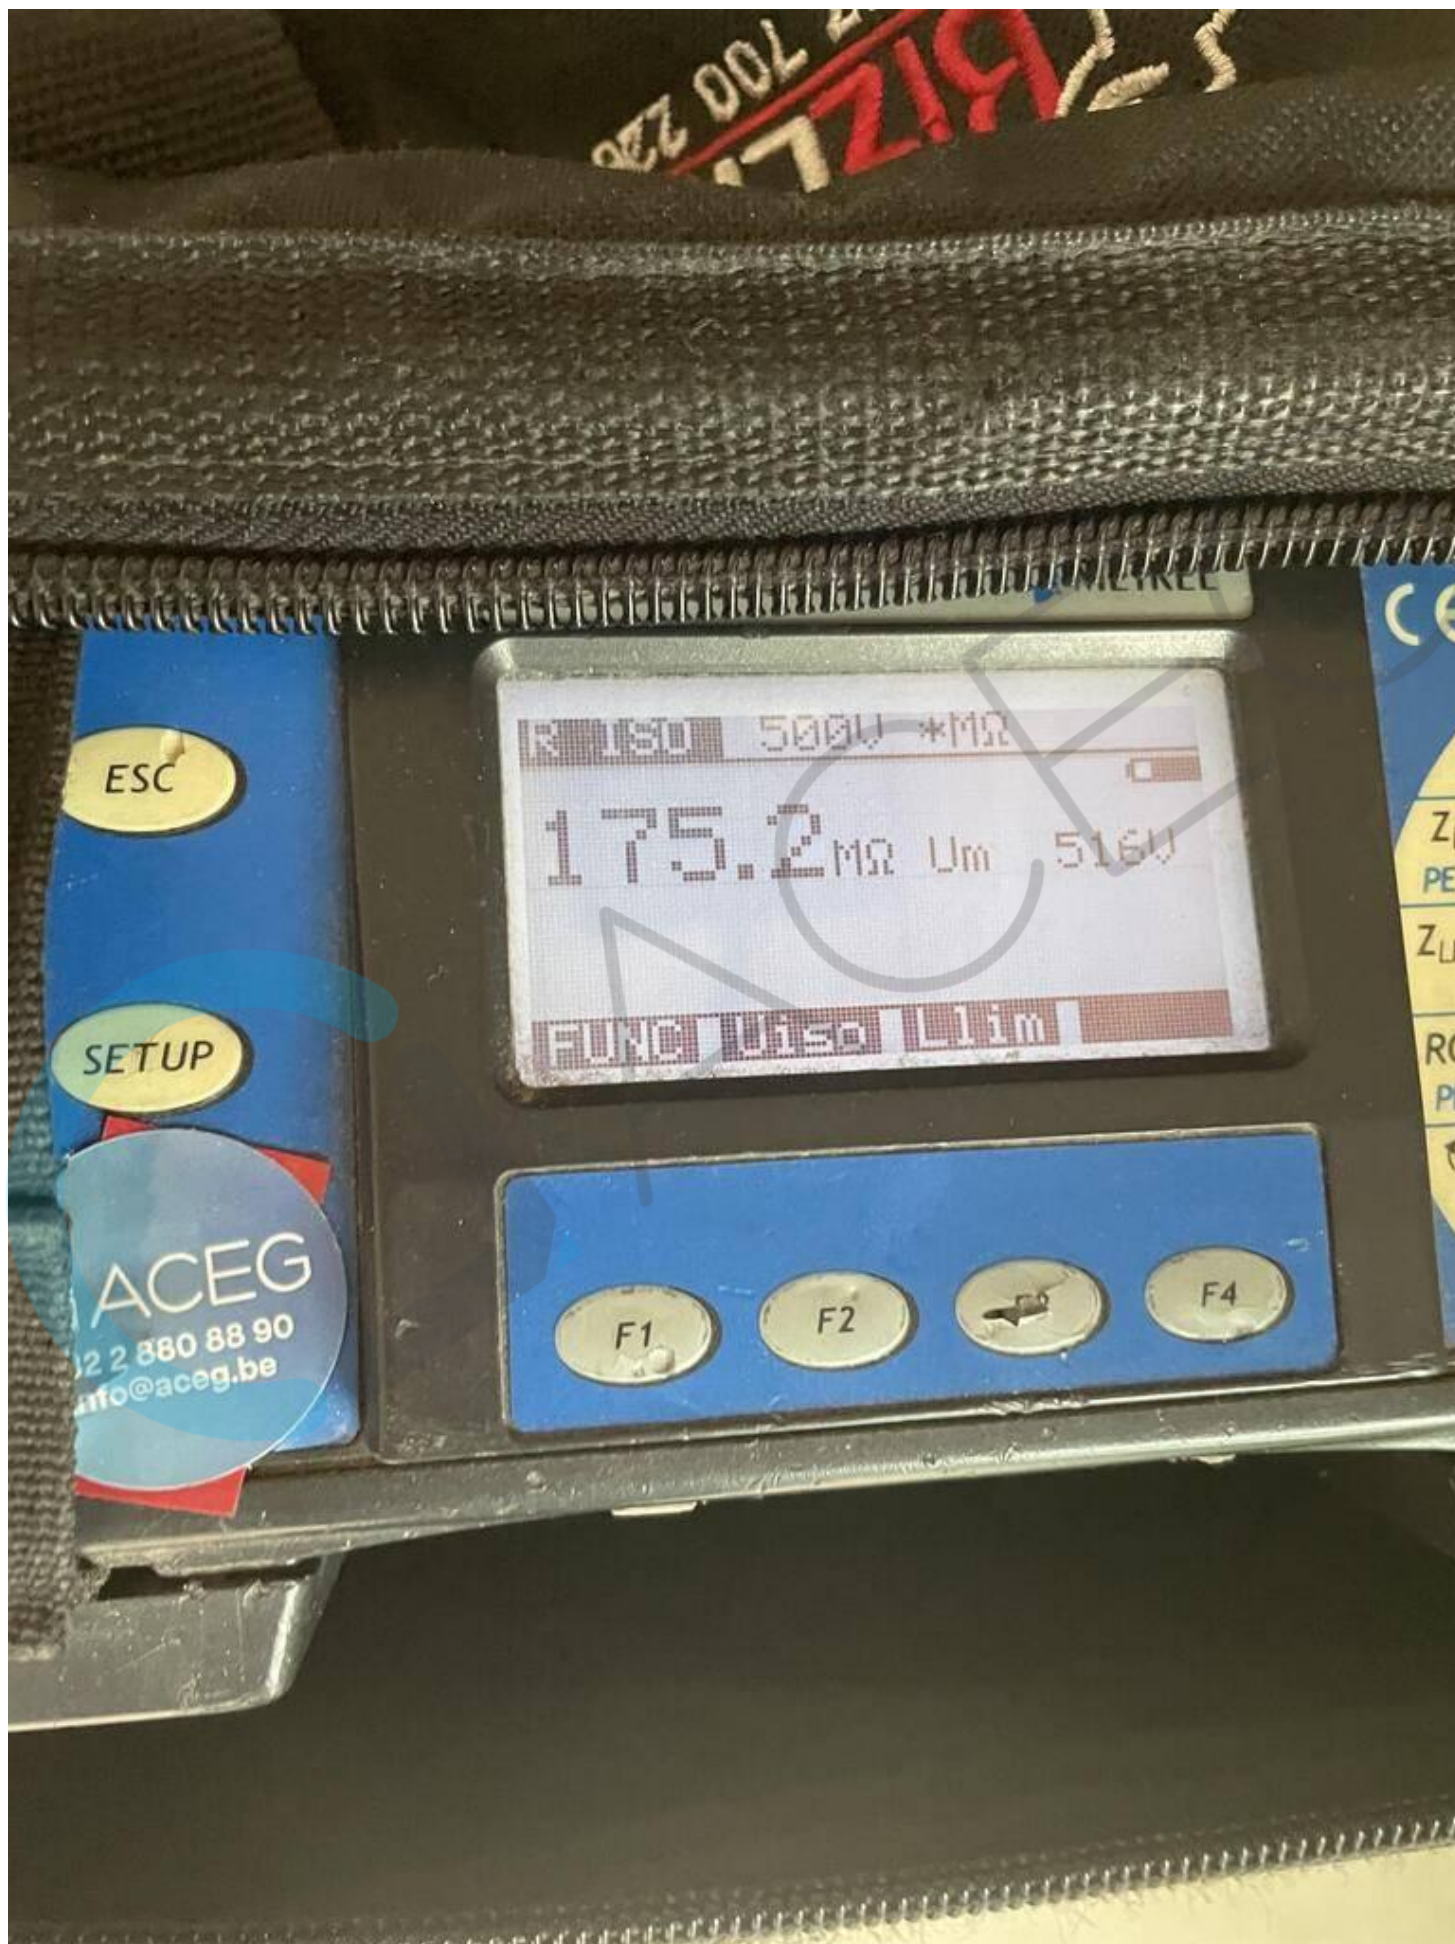

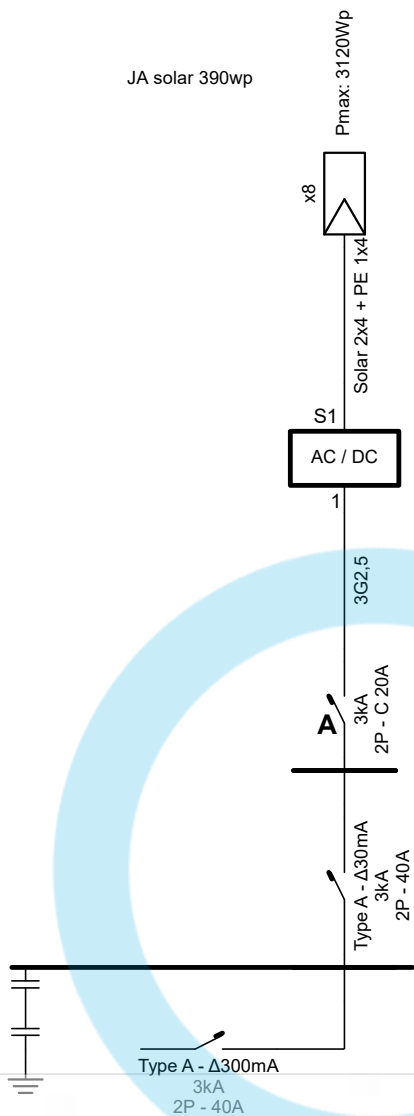

Type: saj r5S/N:r5x2362j2235e01942Pmax: 3.68 kW

Erkend Organisme

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be

Jean-Francois Steux

Plaats van de elektrische installatie

soete invest
sportstraat 45
brugge


Installateur

Elektro Deghezelle Comm. V.
Elf Julistraat 1
8850 Ardoioie
GSM: 0470 36 84 26
e-mail: wesley.deghezelle@me.com
BTW BE 0536.867.977


p. 1/2

Eendraadschema

2 x 230V ~ 50Hz

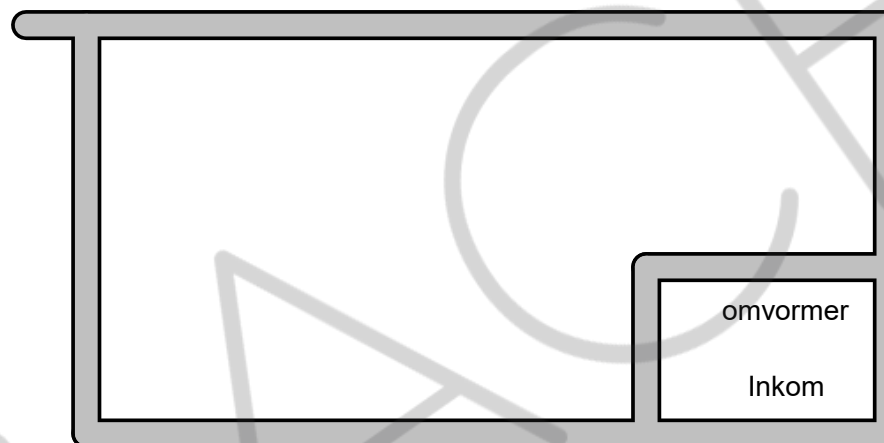**Erkend Organisme**

ACEG Brabant / Brussel HQ
Ringlaan 39
1853 Strombeek-Bever
Tel.: 02 880 88 90
e-mail: info@aceg.be


Jean-Francois Steux

Plaats van de elektrische installatie

soete invest
sportstraat 45
brugge

Installateur

Elektro Deghezelle Comm. V.
Elf Julistraat 1
8850 Ardoioie
GSM: 0470 36 84 26
e-mail: wesley.deghezelle@me.com
BTW BE 0536.867.977

**p. 2/2
Situatieschema**

2 x 230V ~ 50Hz